


### 3) 3相電源を使用する機器

### Equipment using a three-phase power supply

※ (R・S・T相)-GND間にAC1,500V絶縁耐圧試験が実施される場合の実施例です。

※Example of a dielectric withstanding voltage test carried out at a voltage of AC1,500V applied between the R-S-T phase and the ground.

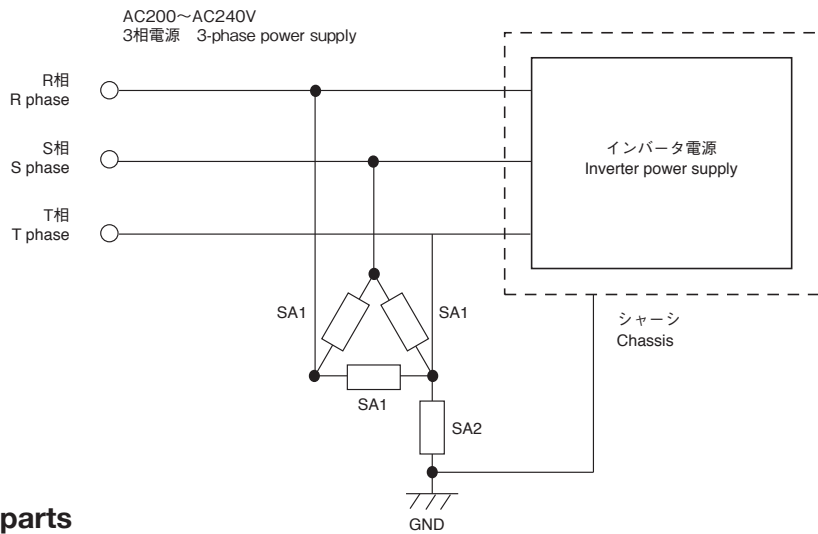

#### ■推奨部品 Recommended parts

	複合品 Combination type	部品 Component type	
		放電管 GDT	バリスタ MOV
SA1	DSANR-3	CDA70L-501M, DSA-501MA-05	220V~270V(φ10)
SA2	DSANR5	CDA70L-302M, DSA-302MA-05	470V~680V(φ10)