


### 3) 3相電源を使用する機器

### Equipment using a three-phase power supply

※ (R・S・T相)-GND間にAC1,500V  
絶縁耐圧試験が実施される場合の  
実施例です。

※ Example of a dielectric withstanding  
voltage test carried out at a voltage  
of AC1,500V applied between the  
R-S-T phase and the ground.

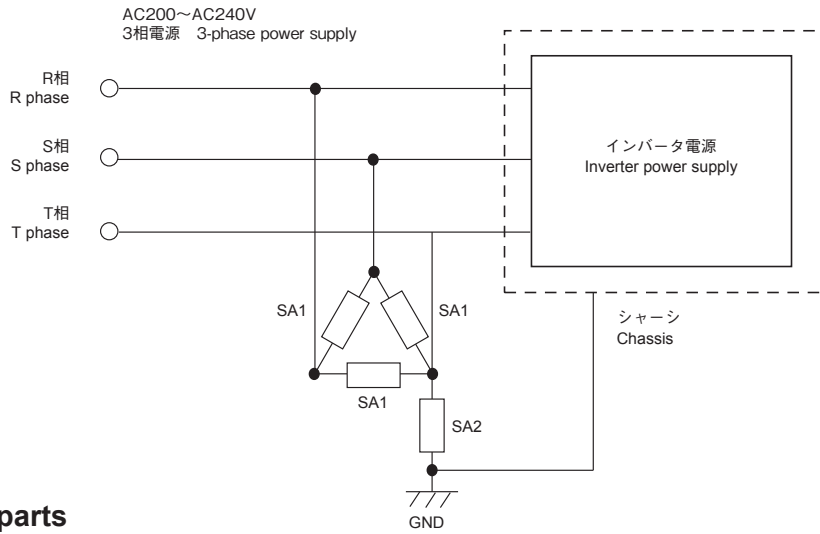

#### ■推奨部品 Recommended parts

	複合品 Combination type	部品 Component type	
		放電管 GDT	バリスタ MOV
SA1	DSANR-3	DSA-501MA-05	220V~270V(φ10)
SA2	DSANR5	CDA70LE302M , DSA-302MA-05	470V~680V(φ10)